

Demandeur / Sponsor :	Axalta Coating Systems France
Contact :	Caroline Moulin
Adresse / Address :	B.P. 33
Code postal / Post Code :	F-42601
Ville / City :	MONTBRISON Cedex
Pays / Country :	France

Numéro de commande / Purchase Order :	4700308341
Date commande / Dated on :	08/06/2026

Rapport N° / Report N° DO-26-8532\C-R1-AMDT1 émis le / edited the 23/07/2026

Date d'amendement / Date of Amendment : 28/07/2026

Ce rapport d'essai N° DO-26-8532\C-R1-AMDT1 annule et remplace le rapport d'essai N° DO-26-8532\C-R1, les informations modifiées sont marquées d'une *
This test report N° DO-26-8532\C-R1-AMDT1 cancels and replaces the test report N° DO-26-8532\C-R1, modified information is marked with *

Description du produit testé / Tested product description

Référence commerciale du produit / Commercial reference *:	ALESTA® AP * / ALESTA® AP *
Date de réception / Reception date :	23/06/2026
Description *:	Peinture en poudre à base de résine polyester et de durcisseurs associés, contenant des pigments minéraux et organiques, des charges minérales et divers additifs, appliquée sur les deux faces d'un substrat en aluminium de 1 mm d'épaisseur. L'épaisseur de la peinture est de 100 µm par face * / Powder coating based on polyester resin and associated curing agents, containing mineral and organic pigments, mineral fillers, and various additives, applied to both sides of a 1 mm thick aluminium substrate. The coating thickness is 100 µm per side *
Epaisseur / Thickness *:	1,2 mm * (déclarée par le client / declared by sponsor)
Masse volumique / Density *:	Peinture / Paint : 1320 kg/m³ * (déclarée par le client / declared by sponsor)
Couleur / Color :	Rouge / Red.
Substrat / Substrate :	Sans substrat / Without substrate.
Mode de fixation / Mounting method :	Sans fixation / Without fixation.
Face exposée / Exposed face :	Faces identiques / Identical faces.
N° Lot de fabrication / batch N°	Non renseigné / Not provided
Date d'échantillonnage / Date of sampling :	
Fabricant / Manufacturer :	Axalta Coating Systems - Z.I de la Croix Meyssant BP 33. F-42601 MONTBRISON Cedex
Conditionnement / Conditioning :	23 ± 2°C, 50 ± 5% HR

Documents de référence / Reference documents	Nom / Name
NF EN 45545-2 : 2020	Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires / Fire protection on railway vehicles

Résultats obtenus/ Obtained results

Norme d'essai / Test standard	Objet de l'essai / Object of the test	Résultats / Results	
EN ISO 5659-2	Opacité des fumées / Smoke opacity	Ds (4)	91,6
		VOF4	96,2
		Dsmax	176,3
EN 17084 Méthode 01 / Method 01	Toxicité des fumées / Smoke toxicity	ITC 4 minutes	0,01
		ITC 8 minutes	0,01
ISO 5660-1	Emission de chaleur / Heat release	MAHRE (kW/m²)	28,4
ISO 5658-2	Flux critique à l'extinction vertical / Vertical Critical Flux at Extinguishment	CFE (kW/m²)	39

A la vue des résultats détaillés dans ce rapport le produit testé obtient le classement suivant / Based on results detailed in this report the product obtained the following classification

HL3 pour les requis R1 et R7 HL3 according to requirements R1 and R7

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat
Whether or not to declare compliance with the specification, the uncertainty associated with the result was not explicitly taken into account

Contrôlé :

Signature électronique de la personne qui contrôle le rapport
Electronic Signature of the person checking the report

Approuvé :

Signature électronique de la personne qui approuve le rapport
Electronic Signature of the person approving the report

Hervé FEUCHTER

Skander KHELIFI

Ingénieur Praticien

Responsable Technique

Document approuvé et signé électroniquement le / Document approved and signed electronically on 30/07/2026

Les essais décrits dans ce rapport ont été réalisés sur le site du CREPIM Bruay-La-Buissière / The tests described in this report were carried out at the CREPIM Bruay-La-Buissière
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale / Reproduction of this test report is only permitted in its full form

Sauf mention contraire, l'échantillon est testé tel que reçu / Unless otherwise stated, samples is tested as received

Le CREPIM ne peut être tenu responsable des informations relatives à l'élément testé. Ces informations sont fournies par le demandeur / CREPIM cannot be held responsible for information relating to the tested element. This information is provided by the applicant

Rapport N° / Report N° DO-26-8532\C-R1-AMDT1 émis le / edited the 23/07/2026

Date d'amendement / Date of Amendment : 28/07/2026

Ce rapport d'essai N° DO-26-8532\C-R1-AMDT1 annule et remplace le rapport d'essai N° DO-26-8532\C-R1, les informations modifiées sont marquées d'une *
This test report N° DO-26-8532\C-R1-AMDT1 cancels and replaces the test report N° DO-26-8532\C-R1, modified information is marked with *

Résultats suivant / Results according to ISO 5658-2 :2006

Date de réception / Reception date :	23/06/2026
Date de l'essai / Test date :	02/07/2026
Responsable de l'essai / Test officer :	Emilie FROMENT
Dimension des échantillons / Samples dimensions (mm) :	800 mm x 155 mm
Epaisseur / Thickness (mm) * :	1,2 mm *

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation / COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the accreditation

	Essai / Test 1	Essai / Test 2	Essai / Test 3	Moyenne / Average
Peinture noire / Black paint ?	Non/No	Non/No	Non/No	/
Flamme pilote / Pilot Flame	Propane	Propane	Propane	/
Testé avec joint / Tested with joint?	Non/No	Non/No	Non/No	/
Lame d'air / Air gap ?	Non/No	Non/No	Non/No	/
Durée de l'essai / Test duration (s)	738	758	751	/
Temps d'ignition / Time to ignition (s)	53	52	55	/
Temps d'extinction / Time to extinction (s)	138	158	151	/
Propagation de flamme / Flame spread (mm)	195	205	270	/
Gouttelettes enflammées persistants plus de 10 sec / Flaming drips lasting more than 10 sec	Non / No	Non / No	Non / No	/
CFE (kW/m²)	41,9	41	34,1	39
Qsb (MJ/m²)	3,2	3,6	4,1	3,6

	Essai / Test 1	Essai / Test 2	Essai / Test 3
Distance (mm)	Temps / Time (sec)		
50	57	58	56
100	60	60	65
150	70	69	84
200	/	97	99
250	/	/	119
300 à/to 800	/	/	/

	Essai / Test 1	Essai / Test 2	Essai / Test 3
Flux mesuré à / Flux measured at 150, 200, 250, 300, 350, 400mm	Qsb (MJ/m²)		
45,1	3,2	3,1	3,8
41,5	/	4	4,1
36,5	/	/	4,3
30,5	/	/	/
24,1	/	/	/
18,2	/	/	/

Observations / Remarks : /

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use

Rapport N° / Report N° DO-26-8532/C-R1-AMDT1 émis le / edited the 23/07/2026

Date d'amendement / Date of Amendment : 28/07/2026

Ce rapport d'essai N° DO-26-8532/C-R1-AMDT1 annule et remplace le rapport d'essai N° DO-26-8532/C-R1, les informations modifiées sont marquées d'une *
This test report N° DO-26-8532/C-R1-AMDT1 cancels and replaces the test report N° DO-26-8532/C-R1, modified information is marked with *

Résultats suivant / Results according to EN ISO 5659-2 :2017

Date de réception / Reception date :	23/06/2026
Date de l'essai / Test date :	07/07/2026
Responsable de l'essai / Test officer :	Ludovic ERNIS
Dimension des échantillons / Samples dimensions (mm) :	75 mm x 75 mm
Epaisseur / Thickness (mm) *:	1,2 mm *



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation / COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the accreditation

	Essai / Test 1	Essai / Test 2	Essai / Test 3	Moyenne / Average
Durée de l'essai / Test duration (sec)	1200	1200	1200	/
Facteur de correction de la densité neutre Cf / Neutral density correction factor Cf	Non calculée / Not calculated	Non calculée / Not calculated	Non calculée / Not calculated	/
Irradiance / Heat Flux (kW/m²)	50	50	50	/
Mode	Sans flamme pilote / Without pilot flame	Sans flamme pilote / Without pilot flame	Sans flamme pilote / Without pilot flame	/
Grille Métallique / Metallic grid	Non/No	Non/No	Non/No	/
Matériau intumescent / Intumescent material	Non/No	Non/No	Non/No	/
Distance (mm)	25	25	25	/
Epaisseur / Thickness (mm) *	1,2*	1,2*	1,2*	/
Masse initiale / Initial mass (g)	15,7	15,8	15,8	15,8
Masse finale / Final mass (g)	14,5	14,7	14,3	14,5
Perte de masse / Mass Loss (g)	1,2	1,1	1,5	1,3
Temps à l'allumage / Ignition time (s)	/	/	/	/
Temps à l'extinction / Extinction time (s)	/	/	/	/
VOF4	92,4	92,8	103,4	96,2
Ds1,5	2,7	2,8	4	3,2
Ds4	88,7	87,6	98,5	91,6
Ds10	166,8	162,5	195,7	175
Dsmax au cours des 10 premières minutes d'essai / Dsmax during the first 10 minutes of the test	168,2	163,2	197,6	176,3
Dsmax	168,2	163,2	197,6	176,3
Tc (%)	79,7	79,7	75,7	78,4
Dc	13	13	16	14
Dmc	155,2	150,2	181,6	162,3

Observations / Remarks :	/
--------------------------	---

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use

Annexe / Appendix 1 : Graphiques / Graphics

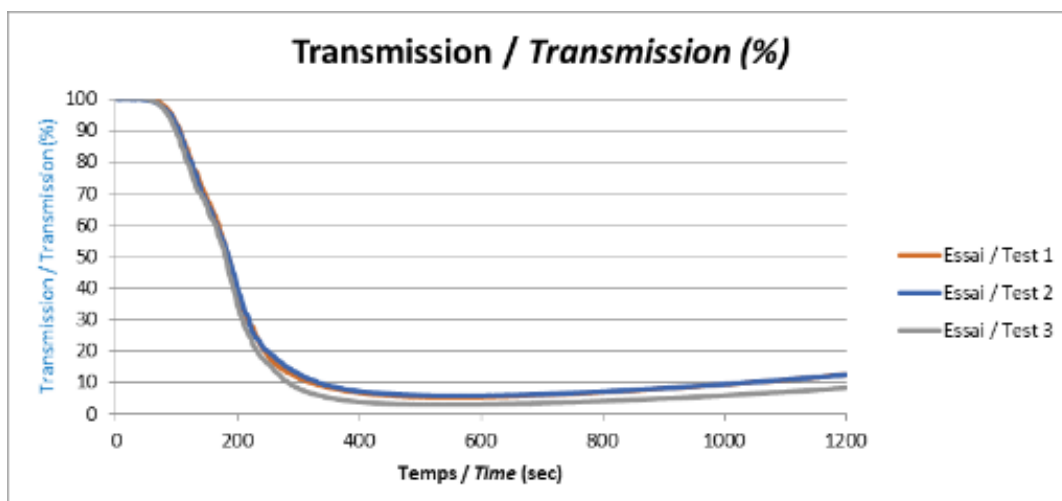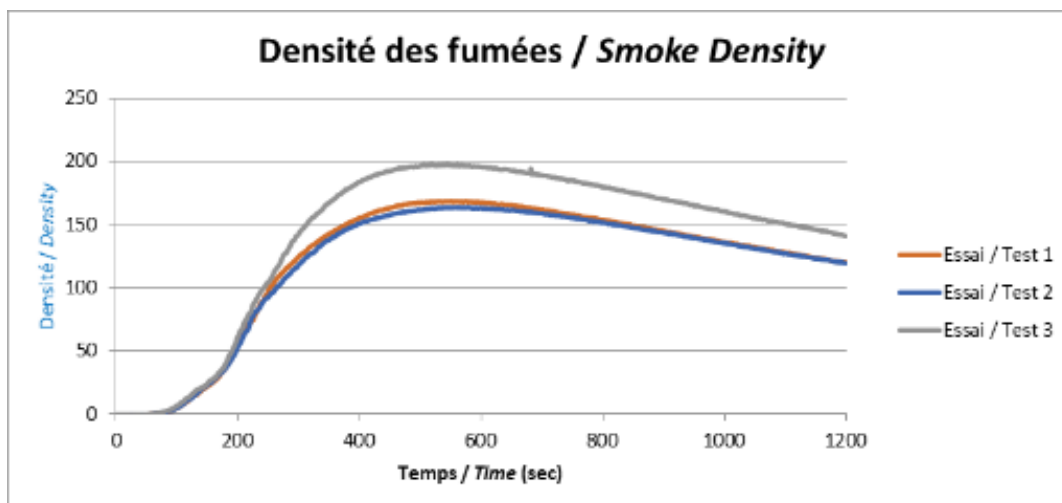

Rapport N° / Report N° DO-26-8532\C-R1-AMDT1 émis le / edited the 23/07/2026

Date d'amendement / Date of Amendment : 28/07/2026

Ce rapport d'essai N° DO-26-8532\C-R1-AMDT1 annule et remplace le rapport d'essai N° DO-26-8532\C-R1, les informations modifiées sont marquées d'une *
This test report N° DO-26-8532\C-R1-AMDT1 cancels and replaces the test report N° DO-26-8532\C-R1, modified information is marked with *

Résultats suivant / Results according to NF EN 17084 Méthode 1 :2018

Date de réception / Reception date :	23/06/2026
Date de l'essai / Test date :	07/07/2026
Responsable de l'essai / Test officer :	Ludovic ERNIS
Dimension des échantillons / Samples dimensions (mm) :	75 mm x 75 mm
Epaisseur / Thickness (mm) *:	1,2 mm *

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation / COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the accreditation

	Condition d'essais / Test condition
Equipements utilisés/ Used the equipments	E153/1114
Logiciel / Software	SmokeBox / Omnic / Realtime Viewer / Historical Viewer
Méthode de préparation / Preparation of sample	Conforme au §5.5 de l'ISO 5659-2 / Compliant with §5.5 of ISO 5659-2
Surface exposée / Exposed surface	65 mm x 65 mm
Matériau intumescent / intumescent material	Non/No
Distance (mm)	25
Grille Métallique / Metallic grid	Non/No

	Essai / Test 1	Essai / Test 2	Essai / Test 3	Moyenne / Average
Durée de l'essai / Test duration (sec)	1200	1200	1200	/
Irradiance / Heat Flux (kW/m²)	50	50	50	/
Mode	Sans flamme pilote / Without pilot flame	Sans flamme pilote / Without pilot flame	Sans flamme pilote / Without pilot flame	/
CO ₂ (µL/L)	1063,82	1724,18	634,39	1140,8
CO (µL/L)	68,78	61,06	84,9	71,58
HBr (µL/L)	NQ	NQ	NQ	0
HCl (µL/L)	NQ	NQ	NQ	0
HCN (µL/L)	NQ	NQ	NQ	0
HF (µL/L)	NQ	NQ	NQ	0
NO (µL/L)	NQ	NQ	NQ	0
NO ₂ (µL/L)	NQ	NQ	NQ	0
SO ₂ (µL/L)	NQ	NQ	NQ	0
CO ₂ (mg/m ³)	1560,67	2558,39	935,59	1684,88
CO (mg/m ³)	64,22	57,66	79,69	67,19
HBr (mg/m ³)	NQ	NQ	NQ	0
HCl (mg/m ³)	NQ	NQ	NQ	0
HCN (mg/m ³)	NQ	NQ	NQ	0
HF (mg/m ³)	NQ	NQ	NQ	0
NO (mg/m ³)	NQ	NQ	NQ	0
NO ₂ (mg/m ³)	NQ	NQ	NQ	0
SO ₂ (mg/m ³)	NQ	NQ	NQ	0
ITCg 4min	0,01	0,01	0,01	0,01
FED 4min	0	0	0	0
FEC 4min	0	0	0	0

Les essais décrits dans ce rapport ont été réalisés sur le site du CREPIM Bruay-La-Buissière / The tests described in this report were carried out at the CREPIM Bruay-La-Buissière
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale / Reproduction of this test report is only permitted in its full form

Sauf mention contraire, l'échantillon est testé tel que reçu / Unless otherwise stated, samples is tested as received

Le CREPIM ne peut être tenu responsable des informations relatives à l'élément testé. Ces informations sont fournies par le demandeur / CREPIM cannot be held responsible for information relating to the tested element. This information is provided by the applicant

	Essai / Test 1	Essai / Test 2	Essai / Test 3	Moyenne / Average
Durée de l'essai / Test duration (sec)	1200	1200	1200	/
Irradiance / Heat Flux (kW/m²)	50	50	50	/
Mode	Sans flamme pilote / Without pilot flame	Sans flamme pilote / Without pilot flame	Sans flamme pilote / Without pilot flame	/
CO2 (µL/L)	1202,92	1836	824,03	1287,65
CO (µL/L)	126,24	115,76	155,54	132,51
HBr (µL/L)	NQ	NQ	NQ	0
HCl (µL/L)	NQ	NQ	NQ	0
HCN (µL/L)	NQ	NQ	NQ	0
HF (µL/L)	NQ	NQ	NQ	0
NO (µL/L)	NQ	NQ	NQ	0
NO2 (µL/L)	NQ	NQ	NQ	0
SO2 (µL/L)	NQ	NQ	NQ	0
CO2 (mg/m3)	1756,89	2699,24	1208,28	1888,14
CO (mg/m3)	117,35	108,31	145,15	123,6
HBr (mg/m3)	NQ	NQ	NQ	0
HCl (mg/m3)	NQ	NQ	NQ	0
HCN (mg/m3)	NQ	NQ	NQ	0
HF (mg/m3)	NQ	NQ	NQ	0
NO (mg/m3)	NQ	NQ	NQ	0
NO2 (mg/m3)	NQ	NQ	NQ	0
SO2 (mg/m3)	NQ	NQ	NQ	0
ITCg 8min	0,01	0,01	0,01	0,01
FED 8min	0	0	0	0
FEC 8min	0	0	0	0

Observations / Remarks :

NQ: Le dosage est sous le seuil de quantification de la méthode / Dosage is below the quantification limits of the method
ND: Le dosage est sous le seuil de détection de la méthode / Dosage is below the detection limits of the method

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use

Rapport N° / Report N° DO-26-8532\C-R1-AMDT1 émis le / edited the 23/07/2026

Date d'amendement / Date of Amendment : 28/07/2026

Ce rapport d'essai N° DO-26-8532\C-R1-AMDT1 annule et remplace le rapport d'essai N° DO-26-8532\C-R1, les informations modifiées sont marquées d'une *
This test report N° DO-26-8532\C-R1-AMDT1 cancels and replaces the test report N° DO-26-8532\C-R1, modified information is marked with *

Résultats suivant / Results according to ISO 5660-1 :2015

Date de réception / Reception date :	23/06/2026
Date de l'essai / Test date :	01/07/2026
Responsable de l'essai / Test officer :	Clémence LECLERCQ
Dimension des échantillons / Samples dimensions (mm) :	100 mm x 100 mm
Epaisseur / Thickness (mm) *:	1,2 mm *

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation / COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the accreditation

Aire de la surface exposée de l'éprouvette (A) / Surface of exposed area of the sample (A) (cm²)	Constante d'étalonnage du débitmètre à diaphragme C / Diaphragm factor value C (m ^{1/2} (1/2) g ^{1/2} (1/2) K ^{1/2} (1/2))
88,4	0,03865





	Condition d'essais / Test condition
Mode	Avec ignition forcée / With forced ignition
Matériau intumescent / intumescent material	Non/No
Distance (mm)	25
Grille Métallique / Metallic grid	Non/No

	Essai / Test 1	Essai / Test 2	Essai / Test 3	Moyenne / Average
Durée de l'essai / Test duration (sec)	1200	1200	1200	1200
Irradiance / Heat Flux (kW/m²)	50	50	50	/
Débit d'extraction / duct flow rate (L/s)	24	24	24	/
Epaisseur / Thickness (mm) *	1,2 *	1,2 *	1,2 *	1,2 *
m (g)	28,5	27,9	28,2	28,2
ms (g)	28,3	27,7	28	28
mf (g)	26,7	26	26,5	26,4
Perte de masse / Mass loss (g/m²)	294,2	330,5	290	304,9
mA10-90 (g/m²s)	0,3	0,3	0,3	0,3
Vitesse moyenne de perte de masse par m² entre ti et tf / Average mass loss rate per unit area between ti and tf (g/m²s)	2,6	2,1	1,9	2,2
Temps d'ignition ti / Ignition time ti (s)	62	56	54	57,3
Temps d'extinction tf / Extinction time tf (s)	129	151	139	139,7
Pic RHR / RHR Peak (kW/m²)	162,8	161	159,6	161,1
RHR 180 (kW/m²)	14	13,2	15,2	14,1
RHR 300 (kW/m²)	8,1	7,3	9	8,1
THR (MJ/m²)	2,6	2,5	2,7	2,6
SA	101,6	79,8	79,8	87,1
SA,1	16,1	6,7	6,4	9,7
SA,2	85,5	73,2	73,4	77,4
MAHRE (kW/m²)	27,8	28,2	29,2	28,4

Observations / Remarks :	/
--------------------------	---

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use

Annexe / Appendix 1 : Graphiques / Graphics

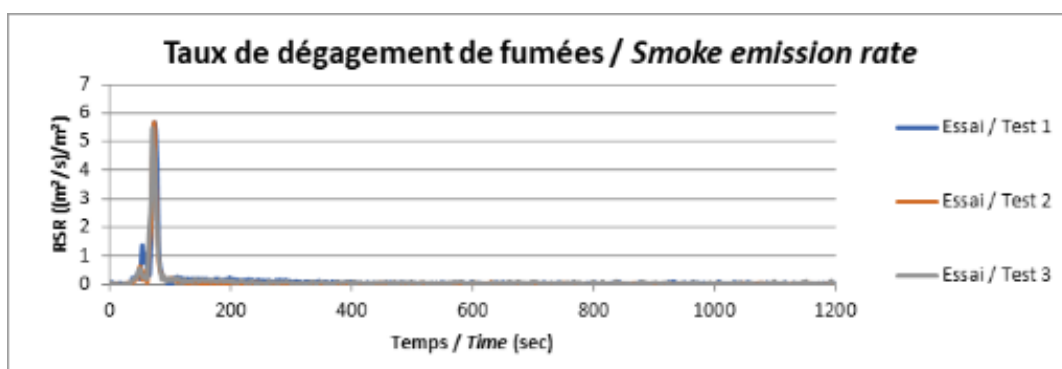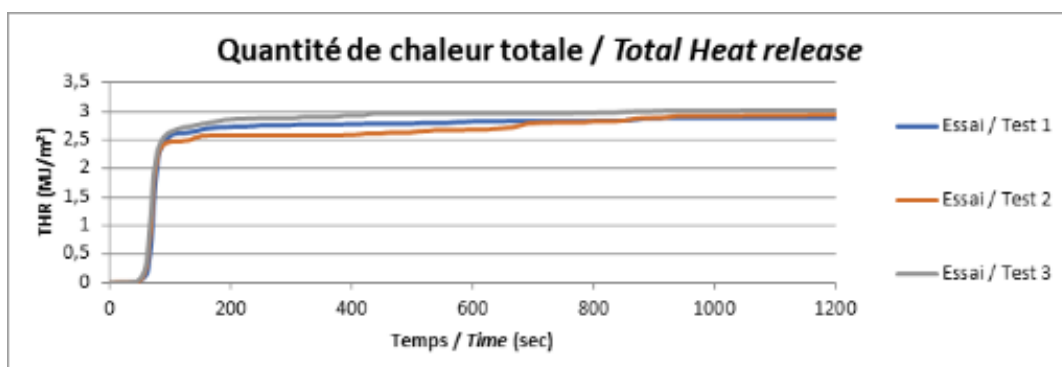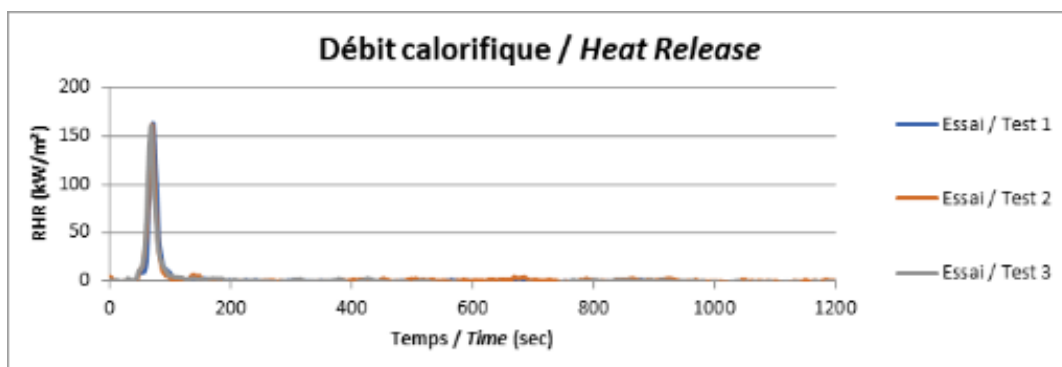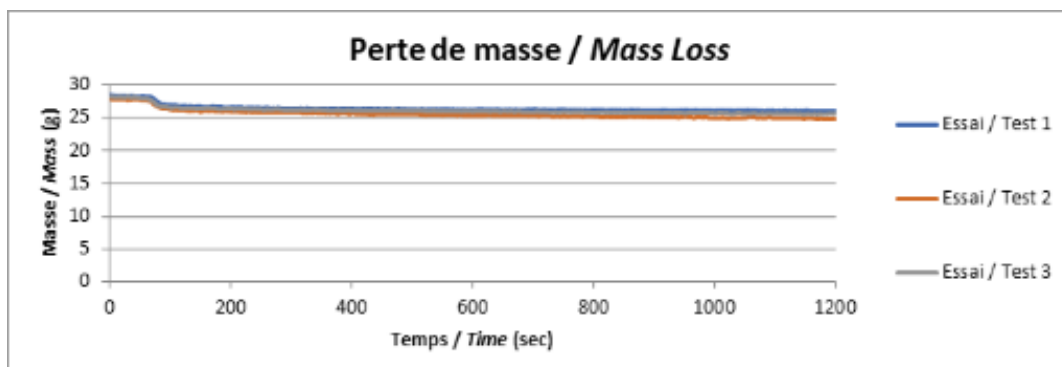

Fin du rapport / End of report